PLAN PALOWANIA NABRZEŻA KATOWICKIEGO SEKCJE 15-20

skala 1:100

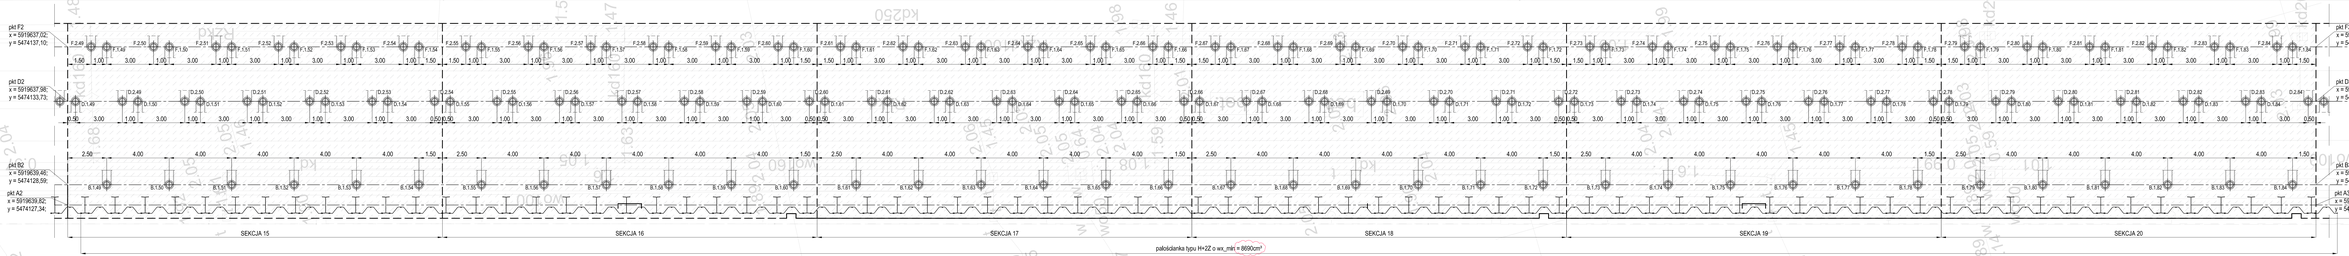

ZESTAWIENIE PALI, MIKROPALI ORAZ ŚCIANKI SZCZELNEJ

Zestawienie projektowanych pali

Rodzaj pala	nr. pala / mikropala	długość [m]	nachylenie	ilość [szt.]
Wiercany z śrubą	B.1.49 ÷ B.1.84	18	20:1	36
średnica rury min. 406 mm	D.1.49 ÷ D.1.84; F.1.49 ÷ F.1.84	20	5:1	72
średnica trzonu min. 560 mm	D.2.49 ÷ D.2.84; F.2.49 ÷ F.2.84	23	3:1	72

Zestawienie ścianki szczelnej H+ZZ o Wx = 8690 , zwrócić 15 - 20 znajduje się na rysunku 3.1/H18.2

PROJMORS

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO Spółka z o.o.

ul. Namiotka 2D
80-557 Gdańsk - Poland

Rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność PROJMORS Spółka z o.o. w Gdańsku. Kopiowanie, powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody PROJMORS Spółka z o.o. w Gdańsku jest zabronione.

	Imię i Nazwisko w uprawnień	Podpis	Data
Branża - Kubrotechniczna	mgr inż. M. Kowalski 2007/GdAN		03.2019r.
Projektant:	mgr inż. M. Samulak POM/0300/POOT		03.2019r.
Asystent:	mgr inż. M.Puchniarz mgr inż. M.Pacis		03.2019r.
Weryfikator:	dr inż. W. Liczmański 134/GdAN		03.2019r.

Nazwa obj.: **PROJEKT BUDOWLANY**
POPRAWA DOSTĘPU DO PORTU W SZCZECINIE W REJONIE BASENU KANDZIERSKIEGO

TOM III – Nabrzeża Katowickie i Chorzowskie wraz z nabrzeżami „Lotnik I" Katowicki, Chorzowskim I Gliwickim

Nazwa cz. I – Konstrukcja hydrotechniczna

Nazwa rys.: STAN PROJEKTOWANY, NABRZEŻE KATOWICKIE I KATOWICKIE USKOK, PLAN WIĄZKA ŚCIANKI SZCZELNEJ I PALOWANIA

ARKUSZ 2 – SEKCJE 15 + 20

Nr proj.	Nr rys.	Format	Wersja	Skala
12107/PB/18	3.1/H/18.3	H	00	1:100