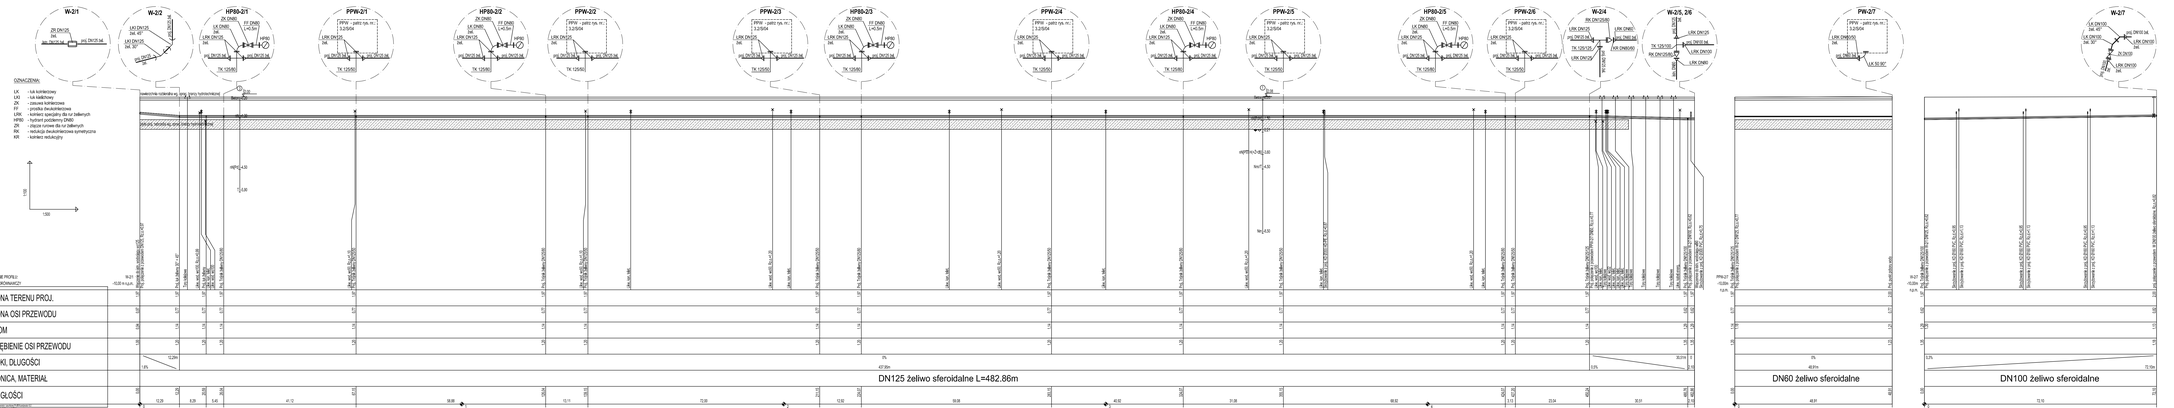

Uwagi:

1. Rurociąg czerwcyzć taśmą znacznikową koloru niebieskiego, z wkładką metalliczną 30cm ponad wierzchem rurociągu.
2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącej podziemnej.
3. Szczegół zabudowy hydrantu patrz rys. nr.:3.2/SK4.
4. Szczegół punktu poboru wody (PPW) patrz rys. nr.:3.2/SK6.
5. Pozostałe uwagi - patrz opis techniczny.

Indeks	Opis zmian	Nazwisko	Data	Podpis

Wszelkie prawa zastrzeżone na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, zmiana lub wykorzystanie jakiegokolwiek fragmentu dokumentu bez zgody PROJOMORS SP.ZOO sp. z o.o. jest zabronione.

PROJOMORS
BIUROPROJEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO Spółka z o.o.
ul. Narwicka 2D
80-557 Gdańsk - Poland

PROJEKT WYKONAWCZY

PORTOWA DUDZIENIEJSCI PORTU W SZCZECINIE W REJONIE BASENU KASZUBSKIEGO

TOM II - Instrukcja Kalkulacyjna

Część 3.2 - Kanalizacja sanitarna

Branża: Sanitarna	Imię i Nazwisko: w opracowaniu	Podpis:	Data:	Nazwa rys.: Zewnętrzne sieć sanitarne - Profil podłużny - Rurociąg
Projektant:	mgr inż. Robert Furmela w up. PCM/0102/POD/08		05.2019r.	
Asystent:				Nr proj.: 12107/PW/18
Weryfikator:	mgr inż. Tadeusz Buziak w up. PCM/0188/POD/08		05.2019r.	Nr rys.: 3.2/S/03 Skala: S Revizja: 00 1:100/500