


PRZEKRÓJ WYKOPU POD RUROCIĄG DO PRZESYŁU PALIW PŁYNNYCH ZNAJDUJĄCY SIĘ W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI

Rura przewodowa $\varnothing 457$
Rura osłonowa $\varnothing 610$

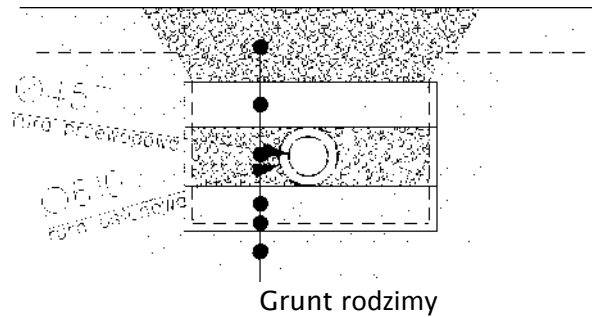

Grunt rodzimy
Zasyпка – 30 cm Pd Is=1,0
Obsypka – równa d rury Pd Is=1,0
Podsypka – 30 cm Pd Is=1,0
Geowłóknina separacyjna np. TYPAR SF 56
Grunt rodzimy

Zagęszczanie warstw wykonać do wartości min 97 % w skali Proctora

* Zaleca się wymianę gruntu na pd grubości ziaren < 0,2cm

** W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy zastosować odwodnienie grawitacyjne, igłofiltry